План трассы газопроводов высокого и низкого давления М 1:500

↑ Линия сведения с листом 9

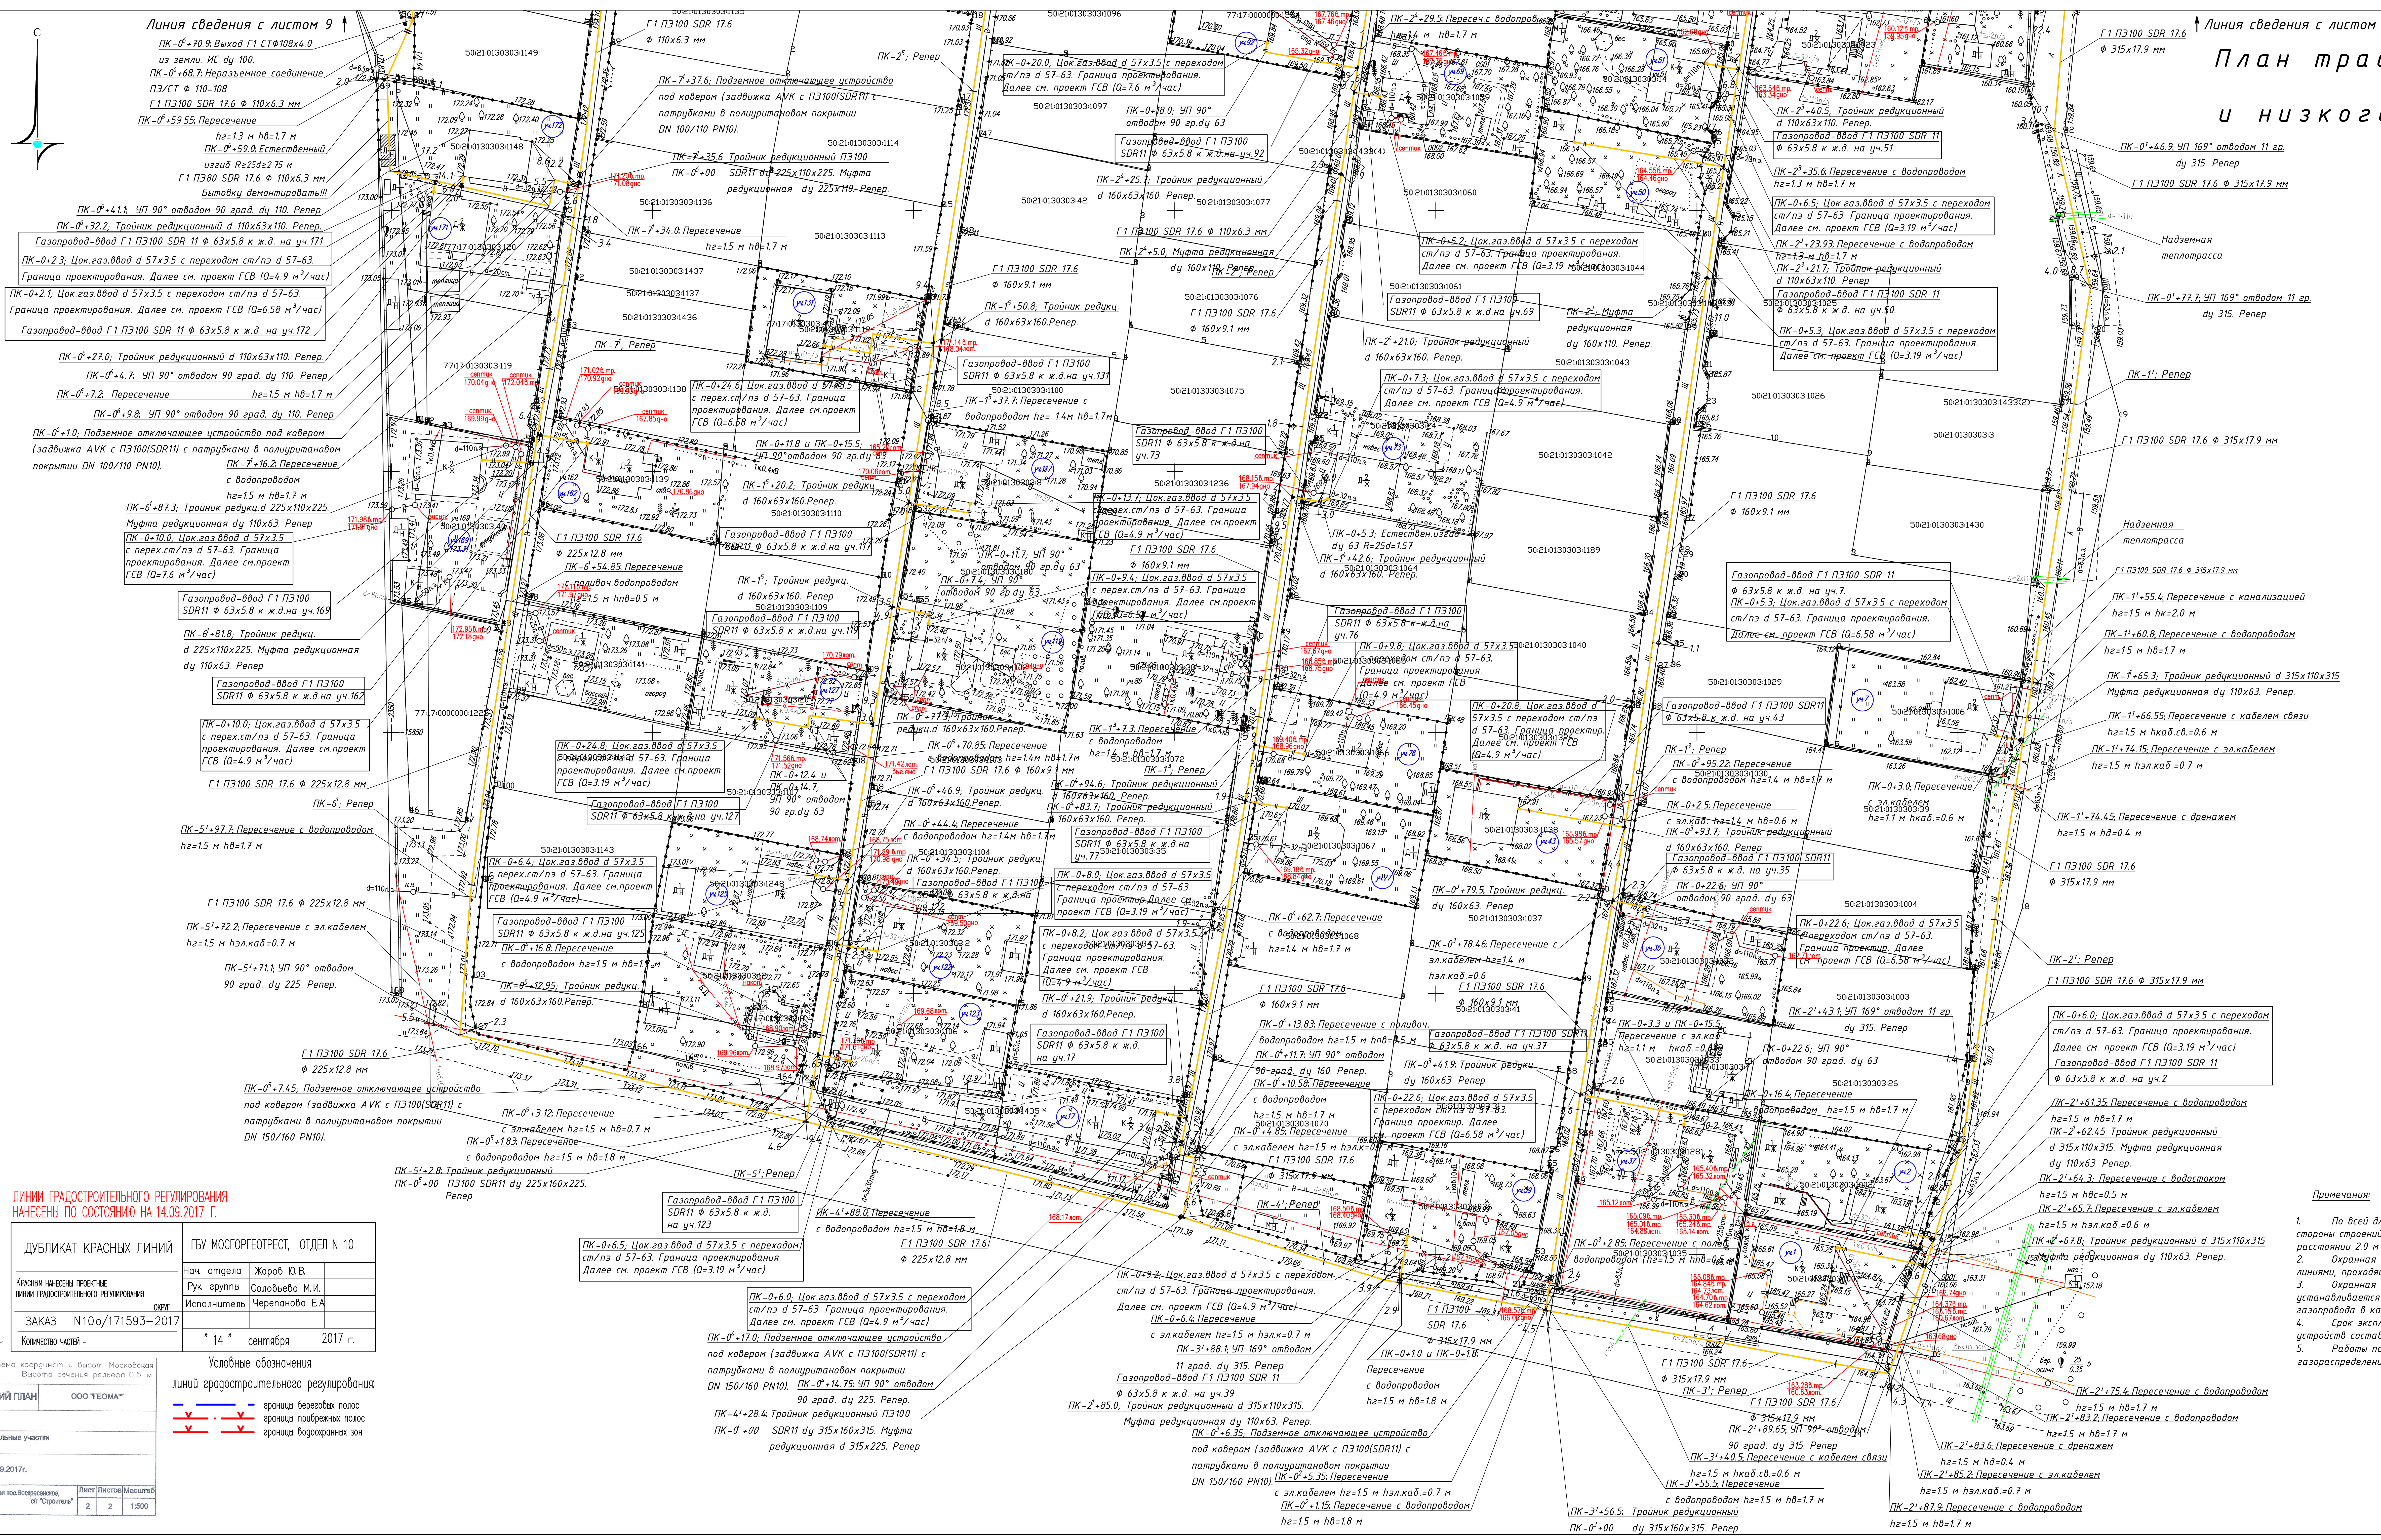

Схема расположения листов:



Условные обозначения

- проектируемый газопровод
- до 600 / 600 и выше — водопровод (водовод)
- водосток
- дренаж
- канализация
- газопровод
- кабель электрический
- кабель наружного освещения
- теплопровод
- кабель связи

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.09.2017 Г.

ДУБЛИКАТ КРАСНЫХ ЛИНИЙ	ГБУ МОСГОРГЕОТРЕСТ, ОТДЕЛ N 10		
Красным нанесены проектные линии градостроительного регулирования	Нач. отдела	Жаров Ю.В.	
ОКРУГ	Рук. группы	Соловьева М.И.	
	Исполнитель	Черепанова Е.А.	
ЗАКАЗ N10о/171593–2017			
Количество частей –	" 14 " сентября 2017 г.		

Условные обозначения линий градостроительного регулирования:

- границы береговых полос
- границы прибрежных полос
- границы водоохранных зон

Материалы инженерных изысканий приняты в Геофонд города Москвы
№ РИ1/6663-17 от 20.09.2017
Дата 26 ДЕК 2017
Начальник Плешко И.В.
Специалист Блинова И.А.
м.п.

Отдел по архитектуре · Комитет по архитектуре · ГЕОНАДЗОР

Система координат и высот Московская
Высота сечения рельефа 0.5 м

						ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН		ООО "ГЕОМА"	
						Заказчик: СНТ "Строитель"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наименование объекта: частные земельные участки. Цель съёмки: для газификации			
Ген.Директор	Сергеенков Н.А.				12.17				
Согласователь	Карпов С.Н.				12.17	Уведомление: № РИ1/6663-17 от 20.09.2017г.			
Геодезист	Какора С.А.				12.17		Лист	Листов	Масштаб
Камер. работы	Селиванова Н.Ф.				12.17	Адрес объекта: г.Москва, п. Воскресенское, вблизи пос.Воскресенское, с/т "Строитель". Номенклатура: С-XVI-03-11;12;15;16	2	2	1:500

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Примечания:

1. По всей длине трассы газопровода высокого давления на расстоянии 7.0 м от оси газопровода в обе стороны строений и сооружений на фундаменте нет. По всей длине трассы газопровода низкого давления на расстоянии 2.0 м от оси газопровода в обе стороны строений и сооружений на фундаменте нет.
2. Охранная зона газораспределительного пункта устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров от границы ГРП
3. Охранная зона вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб сети газопотребления устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от оси газопровода в каждую сторону.
4. Срок эксплуатации полиэтиленовых газопроводов составляет 50 лет. Срок эксплуатации отключающих устройств составляет 50 лет при условии их ежегодного обслуживания.
5. Работы по подключению (технологическому присоединению) застройки СНТ "Строитель" к сети газораспределения выполняет АО "МОСОБЛГАЗ" по Договору № 00/951-5257-16 от 08.12.2017 г.

				П-2019/10-ПГ.ППО			
				Сеть газопотребления в границах земельного участка с кад. № 50:21:0130303:1433 для газоснабжения 51 жилого строения (1-й очереди газификации) с максимальным часовым расходом газа 283.67 м³/час по адресу г. Москва, пос. Воскресенское, СНТ "Строитель" со схемой газоснабжения на 189 жилых строений с суммарным максимальным часовым расходом газа 1052.61 м³/час			
		Подпись	Дата				
Разработ.	Кудина Ю.Ю.			Сеть газопотребления. Наружные газопроводы.	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Кудин Ю.П.		09.19		П	10	12
Н.контр.	СмирноваК.Ю.			План трассы газопроводов высокого и низкого давления М 1:500			